
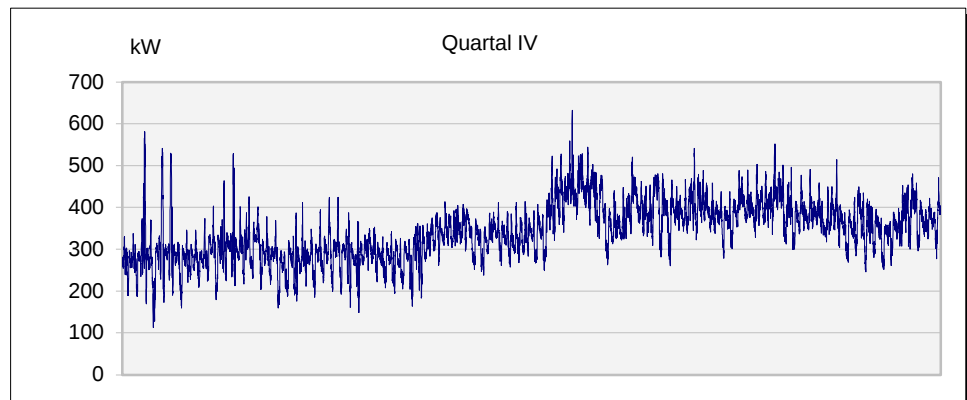
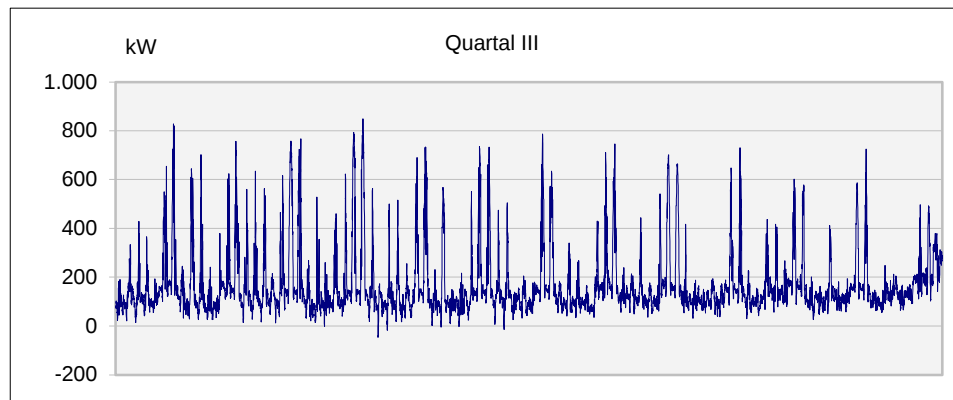
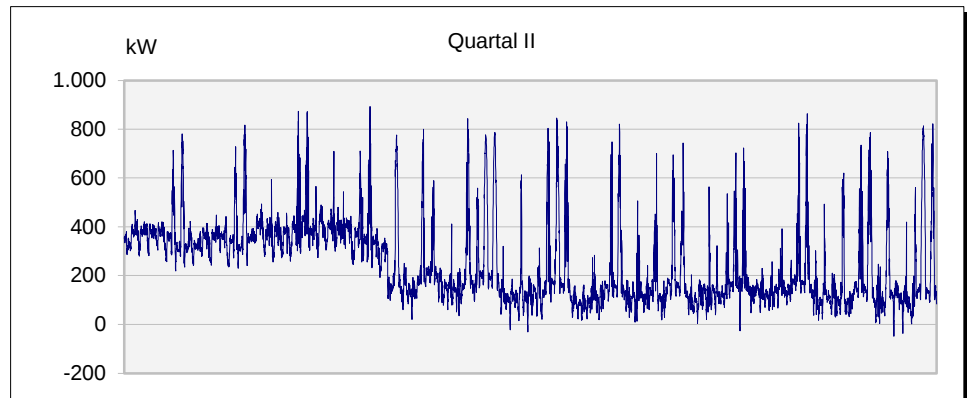


## Netzgebiet

### Restlastkurve der Lastprofilkunden bei Anwendung des analytischen Verfahrens

§ 23c Abs. 3 Nr. 4 EnWG

GJ 2024

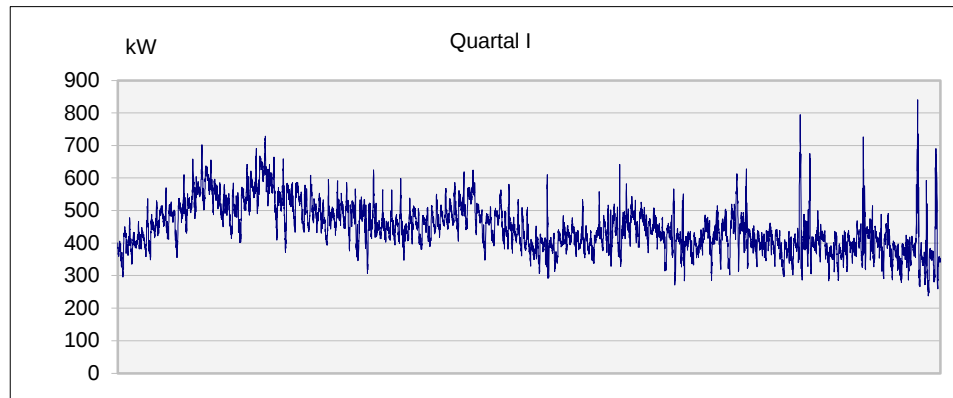

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Jahresarbeit          | 2.644.371 kWh            |
| Höchstleistung        | 893 kW                   |
| Datum/Zeit $P_{\max}$ | 28.04.2024 12:45 Uhr MEZ |

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind (Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...).  
Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.