
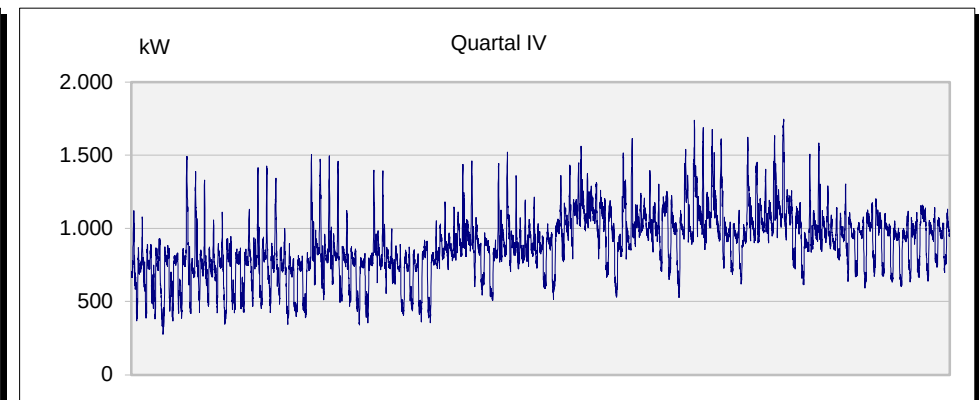
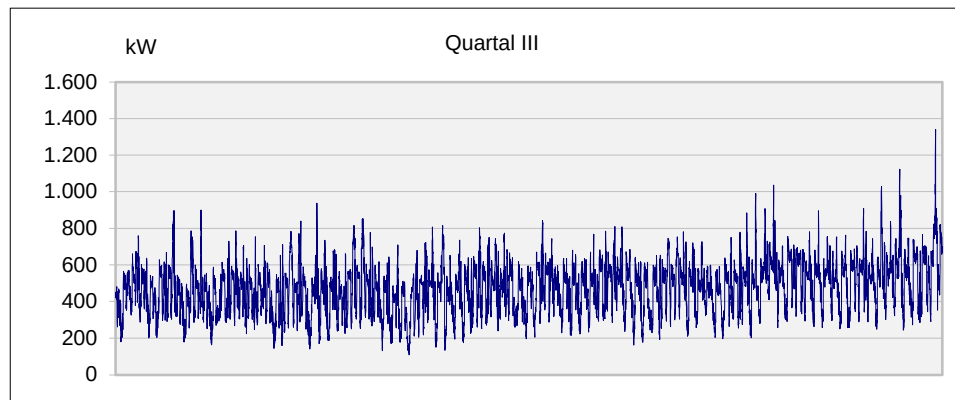
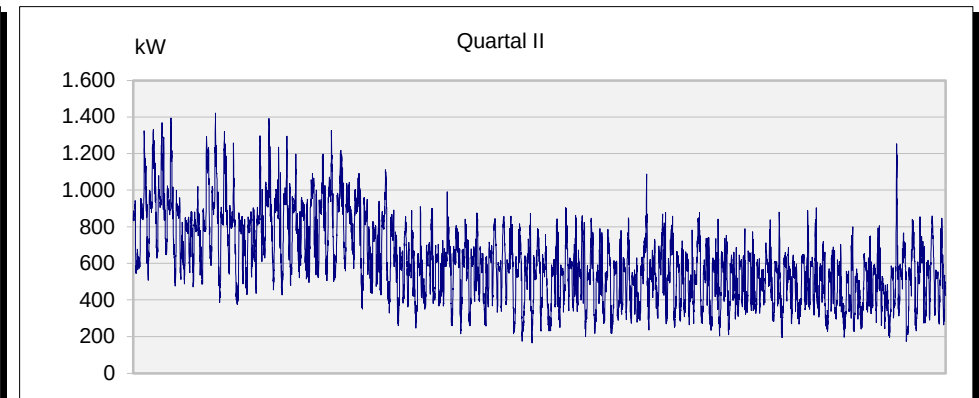


Umspannung MS/NS
Höchstentnahmelast

§ 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG
GJ 2024

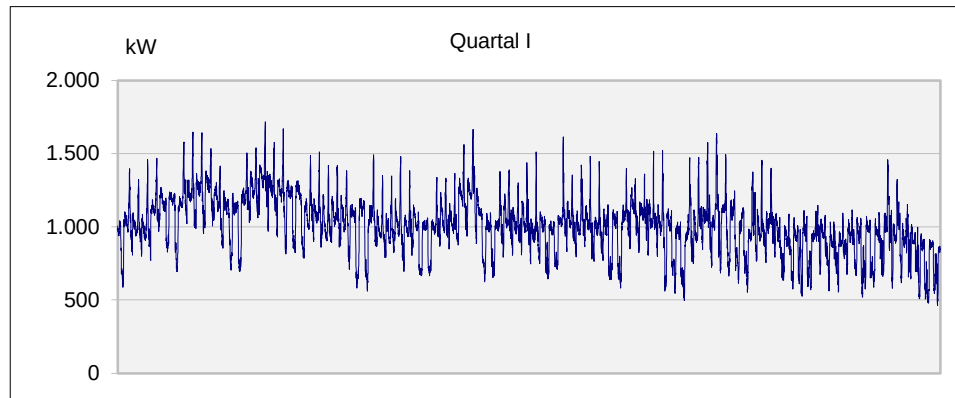

Jahresarbeit	6.537.797 kWh
Höchstleistung	1.745 kW
Datum/Zeit $P_{\max}$	13.12.2024 08:45 Uhr MEZ

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind
(Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...).
Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.